Detalj 1 Priključak za ispiranje



Detalj 2 SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA



Cijev DN	DN50
A	123
B	88

Cijev DN	DN40
A	110
B	82

Cijev DN	DN32
A	104
B	79

Cijev DN	DN25
A	96
B	75

Detalj 3 DETALJ UGRADNJE VISEĆE SPRINKLER MLAZNICE

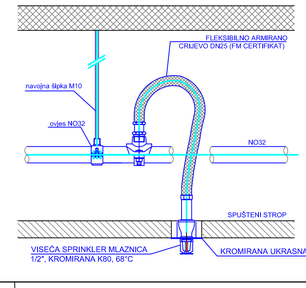

Detalj 4 Detalj montaže viseće i stojeće mlaznice u spuštenom stropu

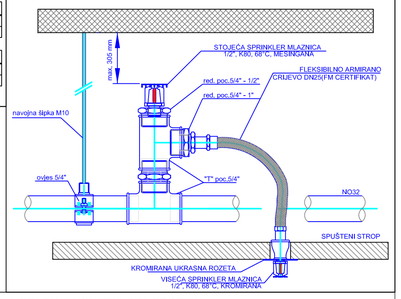

Detalj 5 DETALJ UGRADNJE KONTROLORA PROTOKA

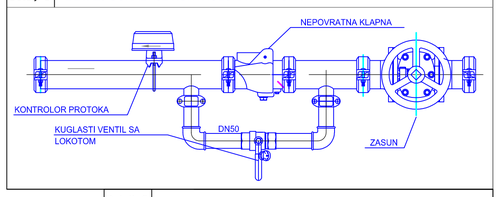

Detalj 6 DETALJ UGRADNJE HORIZONTALNE ZIDNE SPRINKLER MLAZNICE U SOBI

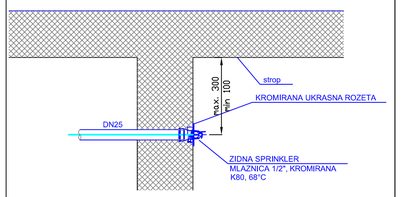

LEGENDA

- SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA I STOJEĆA (unutar spuštenog stropa) K=80 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K=80 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA K=80 93°C
- SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA SUHA HTS K= 57 68°C I STOJEĆA (unutar spuštenog stropa) K=57 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA I STOJEĆA (unutar spuštenog stropa) K=57 68°C
- SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA K= 80 93°C
- SPRINKLER MLAZNICA ZIDNA SA DALEKIM BACANJEM K=80 68°C
- PRIKLJUČAK ZA ISPIRANJE NO50 SA REVIZIONIM OTVOROM 60x60 cm
- ZASUN, NEPOVRATNA KLAPNA, KONTROLOR PROTOKA SA REVIZIONIM OTVOROM 60x60 cm

SPRINKLER d.o.o.	Voćarska cesta 112, Zagreb tel: 01 77 888 44 e-mail: sprinkler@sprinkler.hr OIB: 97668348645		Datum: 03.2020.
Investitor:	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. Perinčičeva 5 b, Karlovac OIB: 75397392389	Glavni projektant:	Ante Štampalija, mag. ing.arch.
		Projektant:	Branimir Samac dipl.ing.stroj.
Strukovna odrednica:	SPRINKLER INSTALACIJA	Suradnici:	Martina Samac, struč.spec.ing.techn.in. Branimir Čeh dipl.ing.stroj.
Građevina:	Dom za starije i nemoćne i Višenamjenska dvorana Izmjena građevinske dozvole		
Lokacija:	Duga Resa K.O. Duga Resa 2 k.č: 918/1 NOVOFORMIRANA		Hrvatska komora inženjera strojarstva Branimir Samac dipl. ing.stroj. Ovlašteni inženjer strojarstva S 1097
Sadržaj:	DISPOZICIJA SPRINKLER INSTALACIJE TLOCRT PRIZEMLJA	Mapa br.: 07	Zop: 10-2019 / Mjerilo: 1:100
		Faza: Izvedbeni projekt	Broj projekta: 840-19 / Nacrt br. 03